


## Richtwerte für die Verlegung der Versorgungsleitungen Strom, Gas und Wasser im Bereich vorhandener Kanäle

Lichter Mindestabstand bei  
paralleler Verlegung 1,00 m

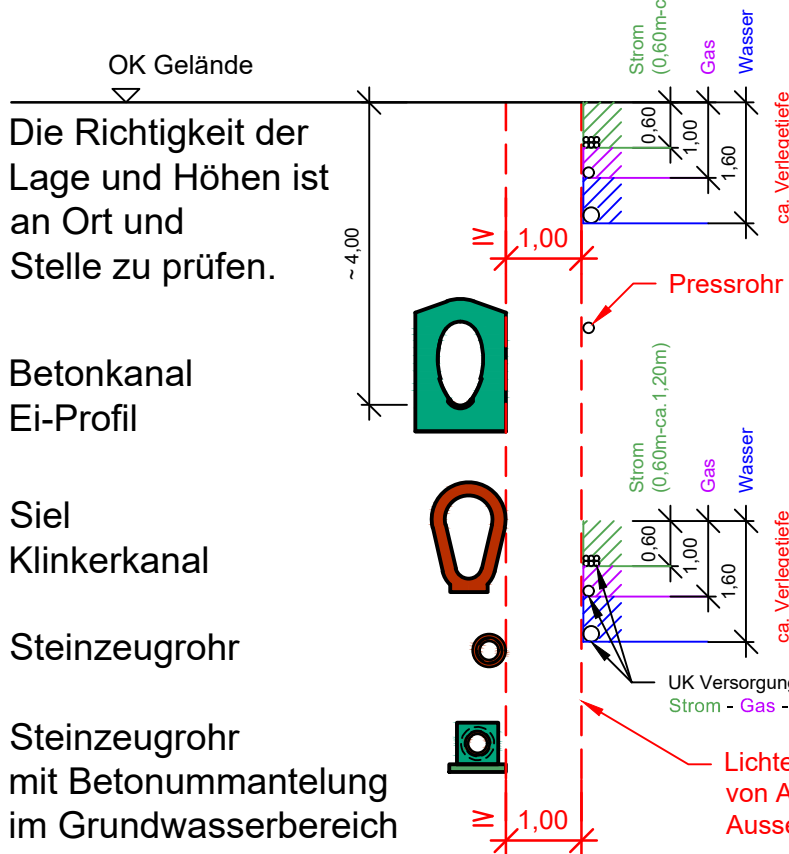

Betonkanal  
Ei-Profil


Siel  
Klinkerkanal

Steinzeugrohr

Steinzeugrohr  
mit Betonummantelung  
im Grundwasserbereich

Lichter Mindestabstand bei  
Einsteigschächten


sowie bei Querung von Einsteigschächten mit Kammer  
in offener Bauweise 0,30 m selbsttragend  
bei Rohrpressung 0,50 m

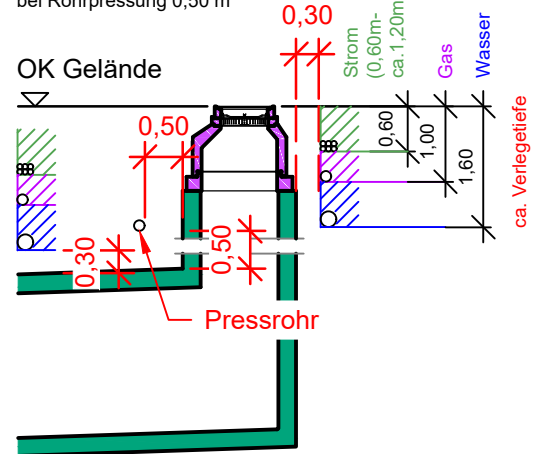

Die Verlegetiefen müssen  
in der Planung immer  
angegeben werden.

## Lichter Mindestabstand bei Kanalquerung

in offener Bauweise 0,30 m selbsttragend  
bei Rohrpressung 0,50 m

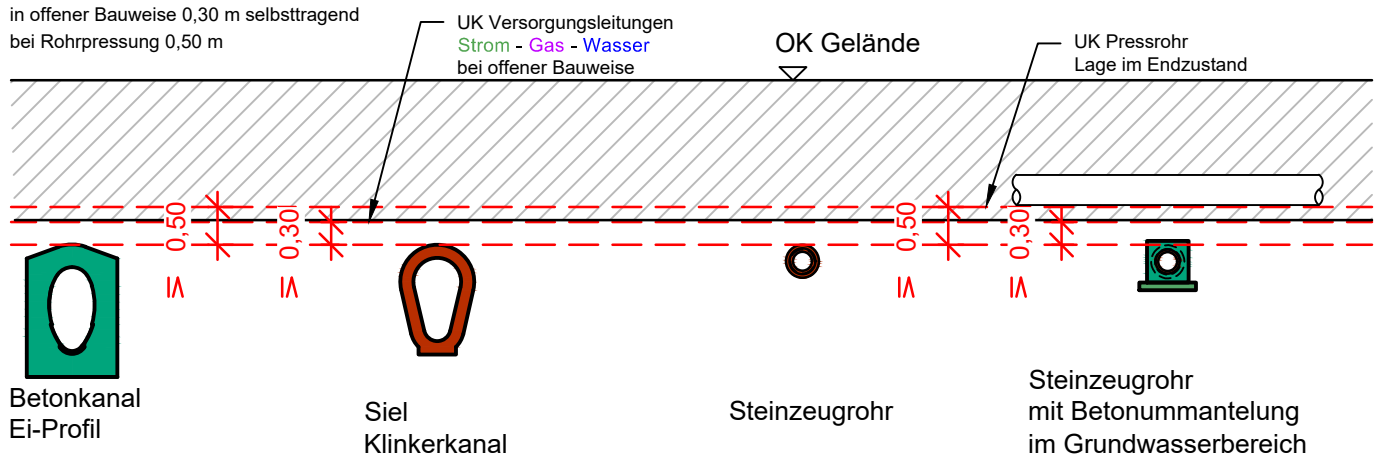

Systemzeichnung nicht maßstäblich

Stand: September 2023