

Richtwerte für Baumstandorte im Kanalbereich



Kanalschäden durch Wurzeleinwachsungen

Um Kanalschäden zu vermeiden sind folgende Auflagen zu beachten:


Der Mindestabstand zu Kanälen bis ca. 800/1200 Nennweiten von Achse Baum zu Achse Kanal 2,50 m

Der Mindestabstand zu Kanälen ab ca. 800/1200 Nennweiten von Achse Baum zu Außenkante Kanal 2,50 m

Wartungsbereich für Reinigungs- und Entsorgungsfahrzeuge der MSE

Der Mindestabstand zu Schächten/ Einsteigschächten von Achse Baum zu Achse Schacht 3,50 m

Systemzeichnung nicht maßstäblich

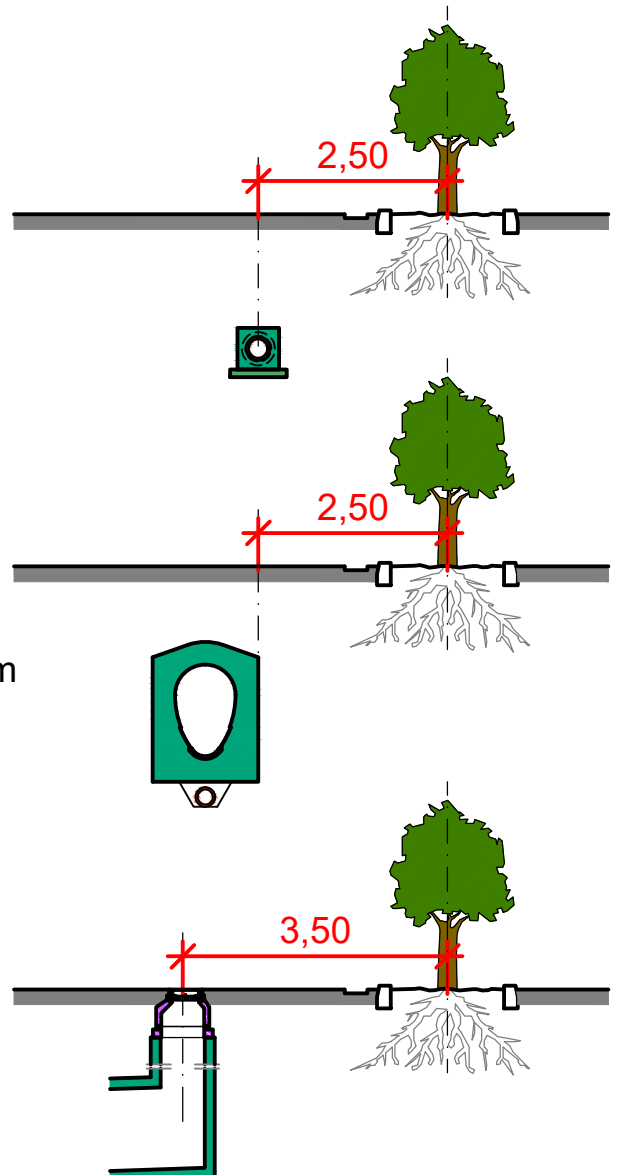

Stand: September 2023