
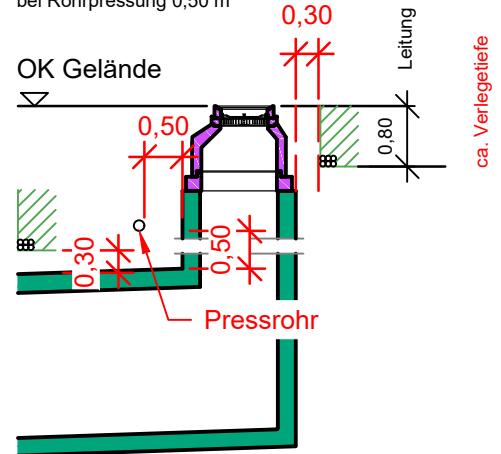


## Richtwerte für die Verlegung von Medienleitungen und Glasfaser im Bereich vorhandener Kanäle

Lichter Mindestabstand bei paralleler Verlegung 1,00 m

Lichter Mindestabstand bei Einsteigschächten


sowie bei Quering von Einsteigschächten mit Kammer in offener Bauweise 0,30 m selbsttragend bei Rohrpressung 0,50 m

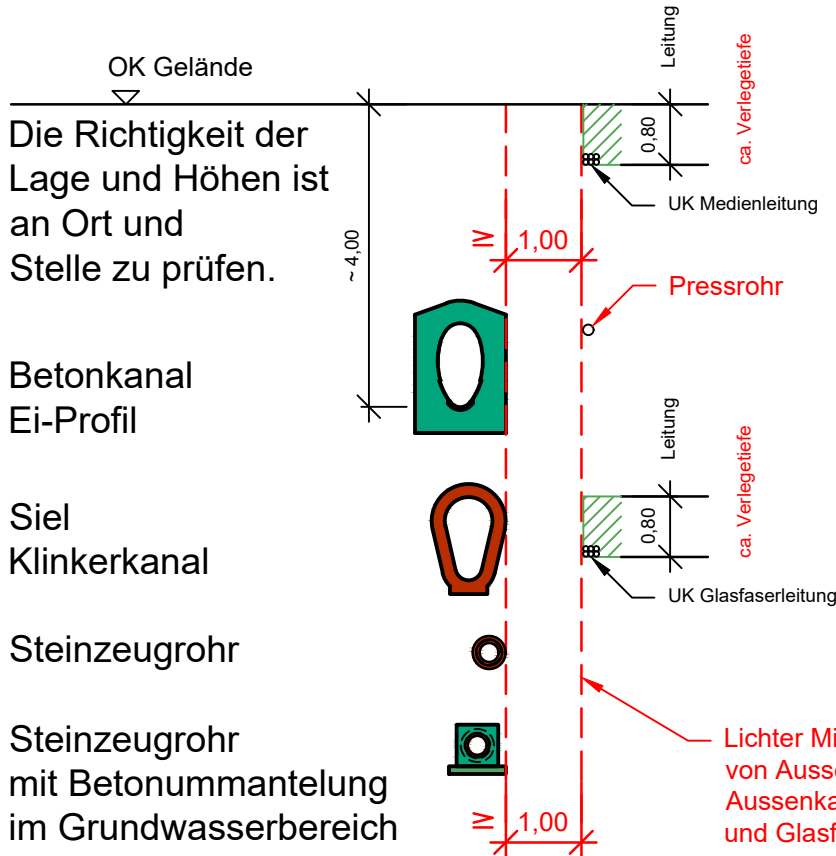

Die Verlegetiefen müssen in der Planung immer angegeben werden.

## Lichter Mindestabstand bei Kanalquerung

in offener Bauweise 0,30 m selbsttragend bei Rohrpressung 0,50 m

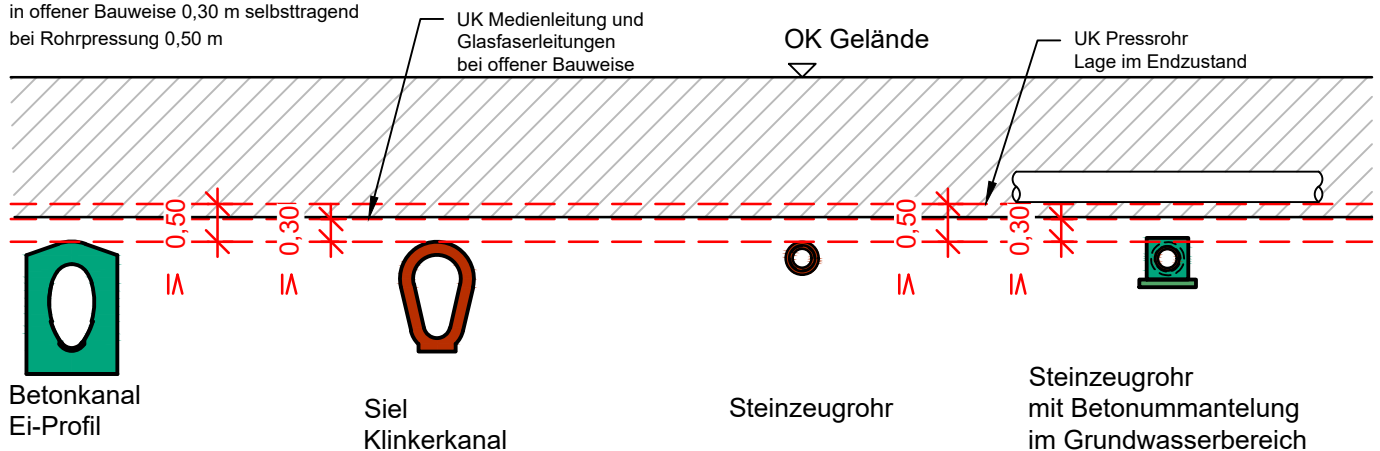

Systemzeichnung nicht maßstäblich

Stand: September 2023